



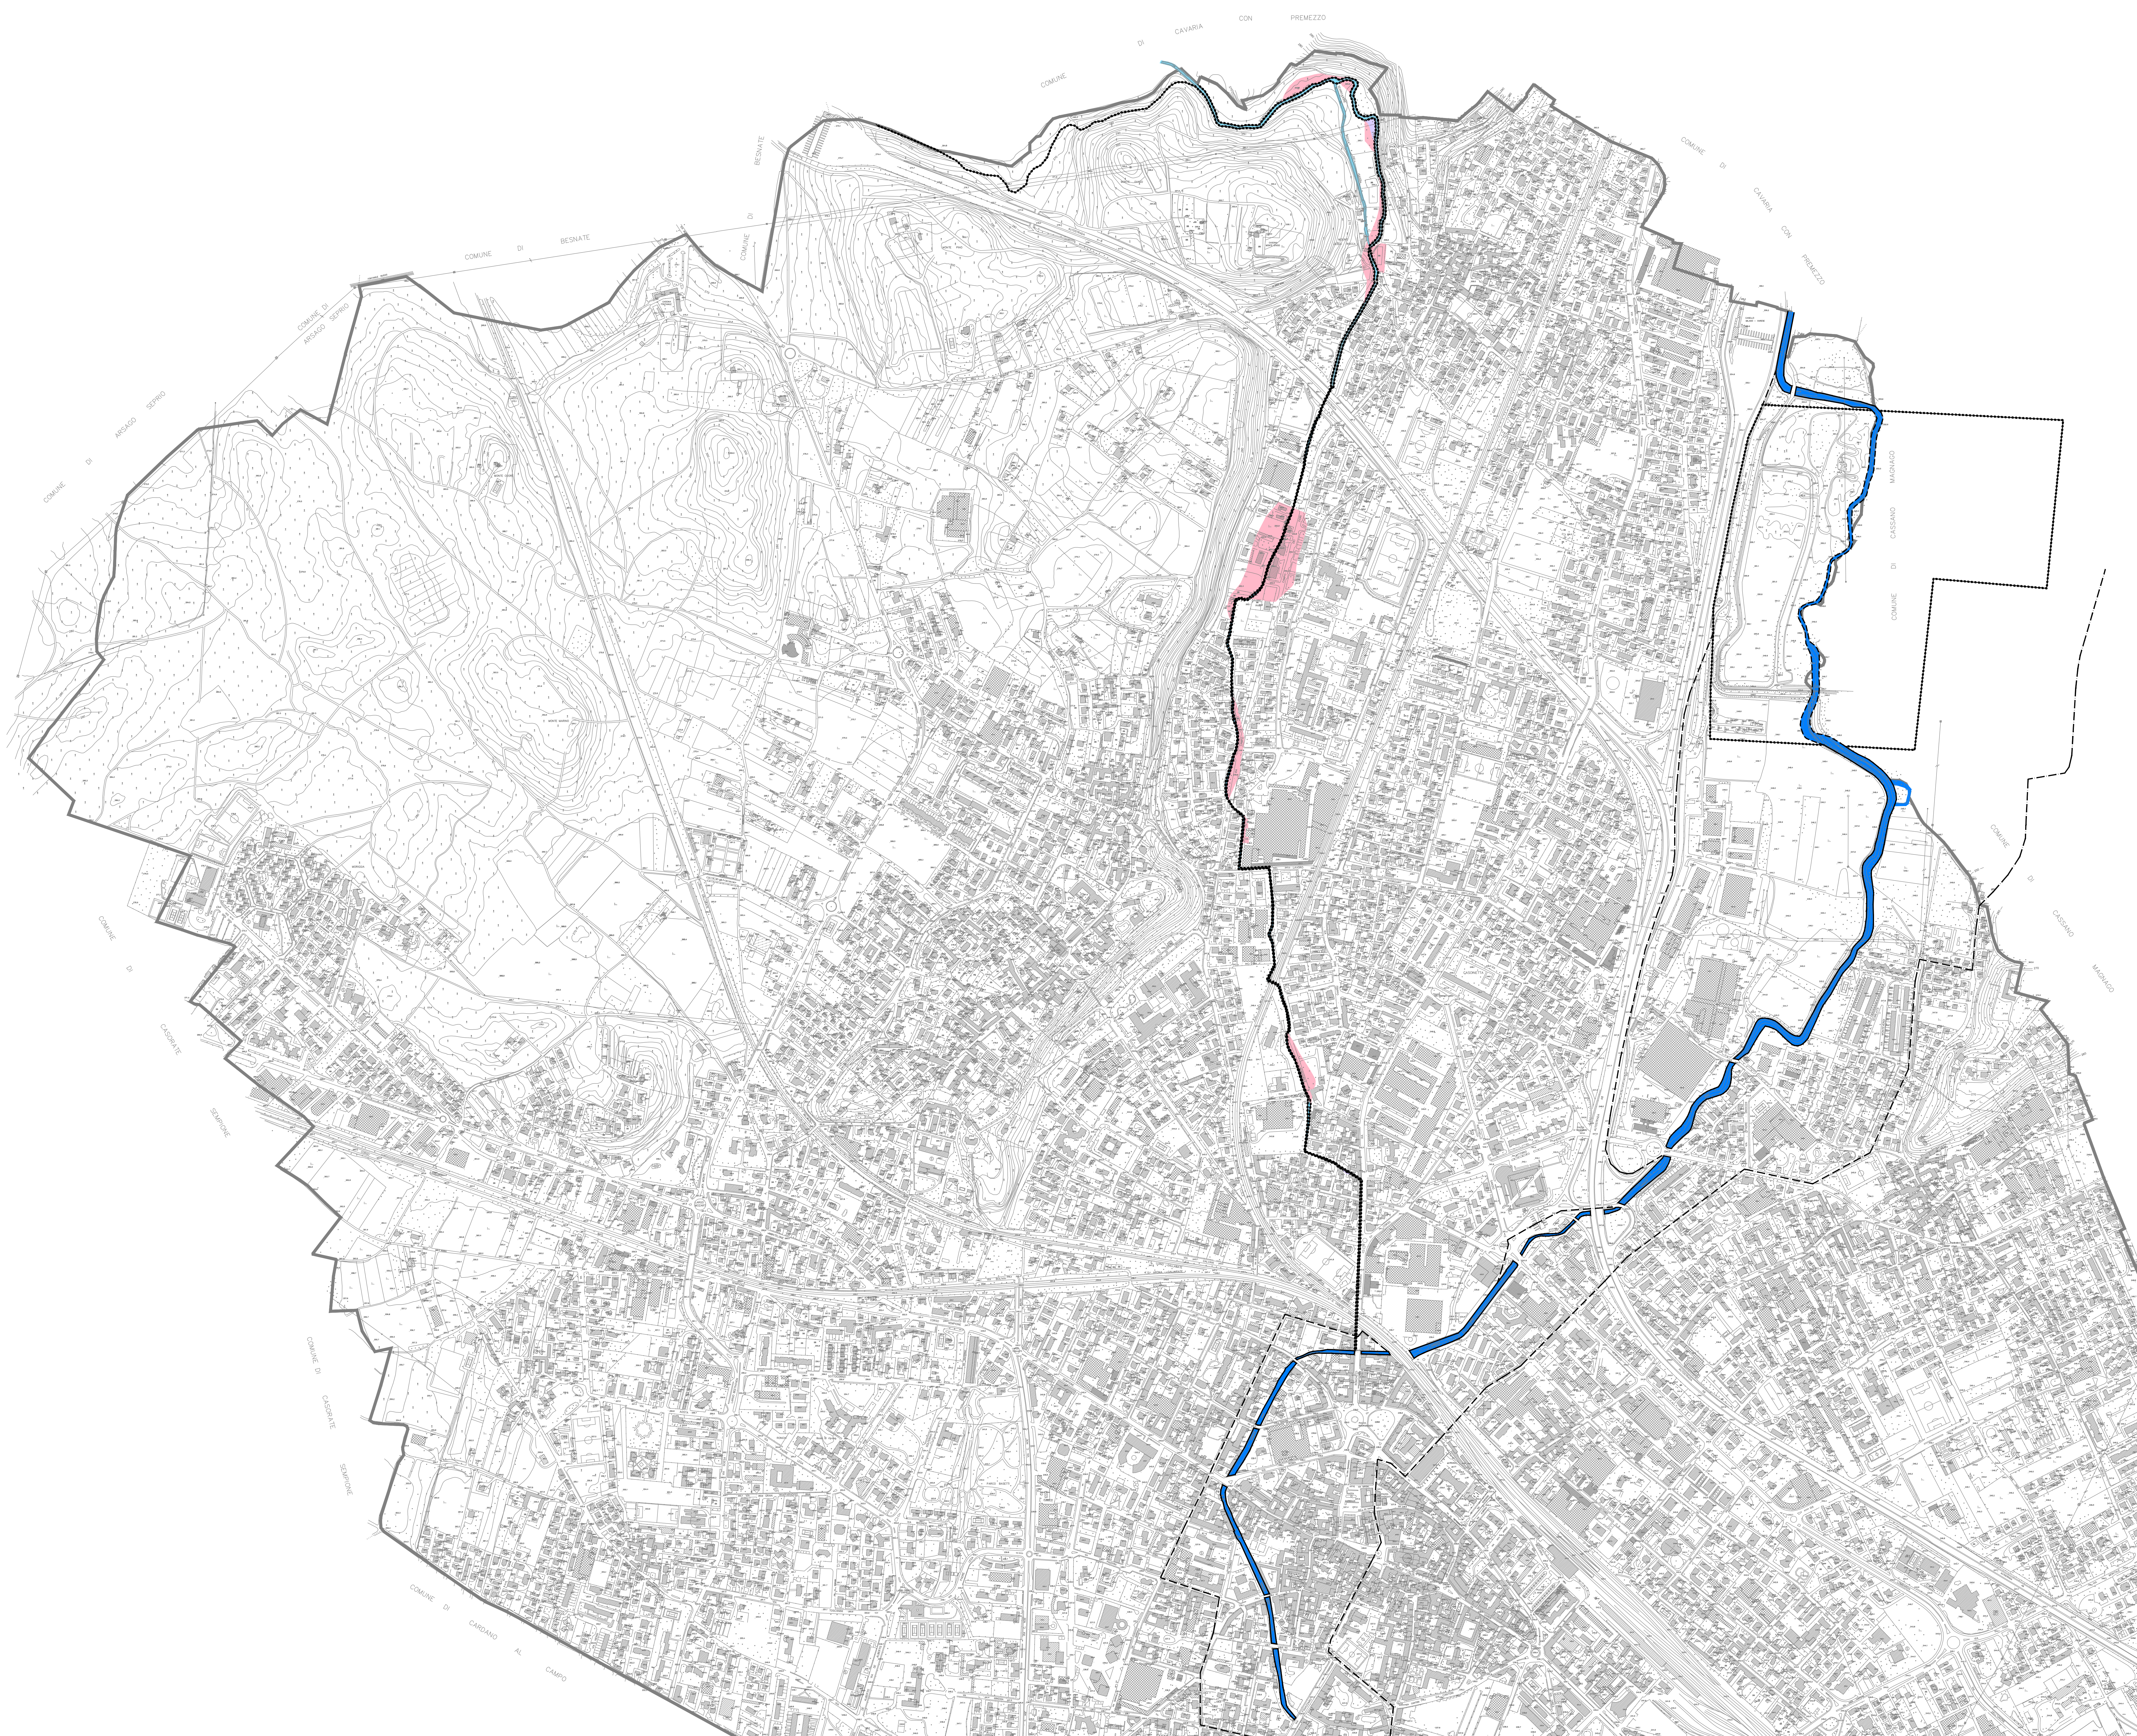


- LEGENDA**
- Confine comunale
 - Reticolo idrico principale individuato in base alla D.G.R. 7/13950
 - Reticolo idrico minore individuato in base alla D.G.R. 7/13950 secondo la definizione del regolamento di attuazione della L. 36/94

CLASSI DI PERICOLOSITA' IDRAULICA COME INDIVIDUATE NELLO STUDIO DI ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL P.A.I. PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROLOGICO LEGGE 18 MAGGIO 1989, n.183, art.17, COMMA 6 TER DEL SETTEMBRE 2003

- P2 - Pericolosit media
- P3 - Pericolosit elevata
- P4 - Pericolosit molto elevata

- PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)**
- Limite (*) tra la fascia A e la fascia B (art.29 NdA PAI)
 - Limite (*) tra la fascia B e la fascia C (art.30 NdA PAI)
 - Limite (*) esterno della fascia C (art.31 NdA PAI)
 - Limite (*) di progetto tra la fascia B e la fascia C (art.31 NdA PAI)
- (*) il limite   individuato dal bordo interno del graficismo

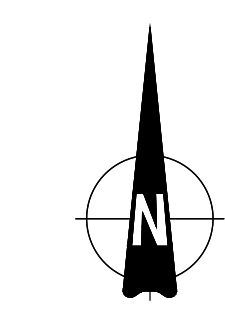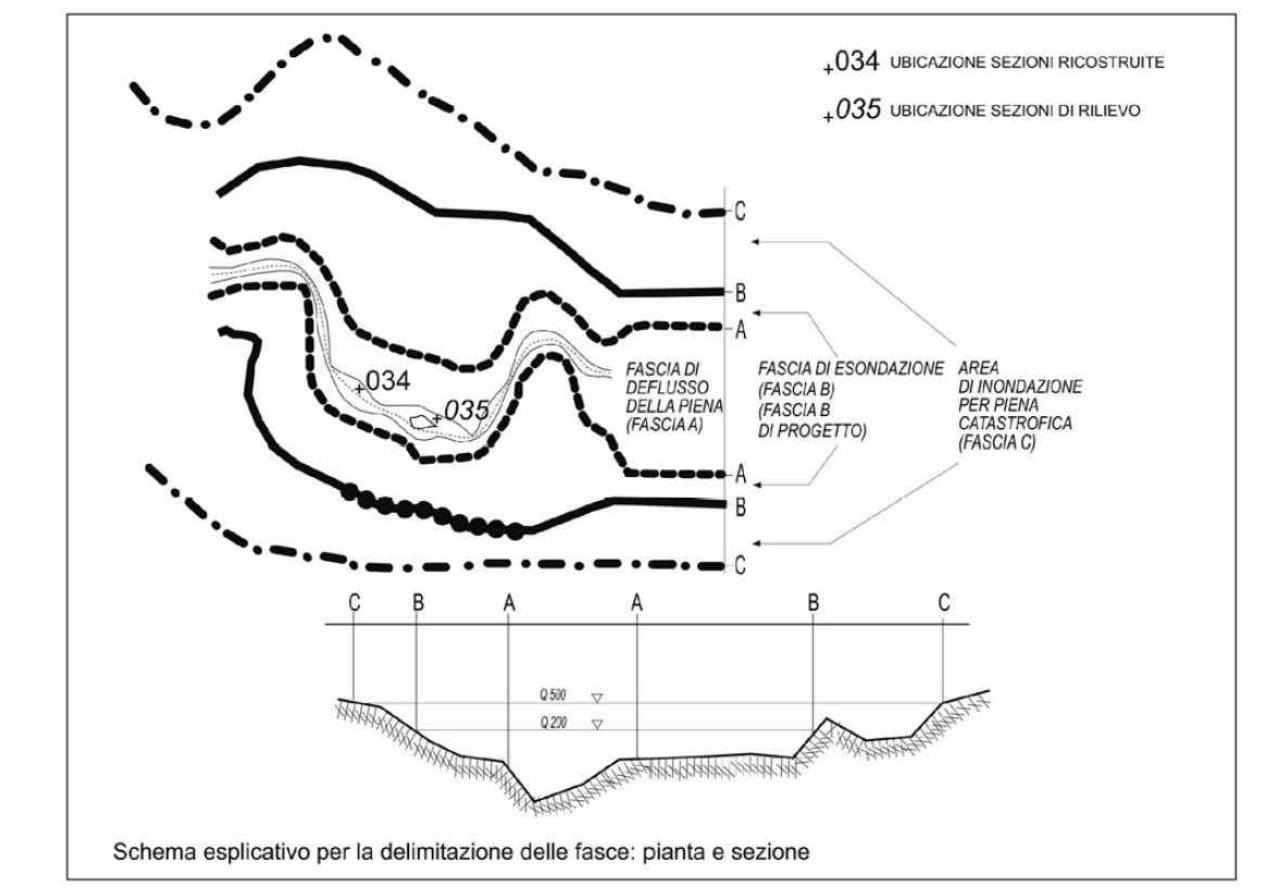

1

2

GLI ESTENSORI

(dott. geol. Luciano Baratti)

(dott. ing. Caterina Aliverti)

(dott. ing. Roberto Keffler)

MWH S.p.A.

UN DIRETTORE TECNICO

(dott. ing. Roberto Keffler)

NORD MILANO CONSULT S.r.l.

IL DIRETTORE TECNICO

(dott. ing. Attilio Savi)

riA	data	revisione	disegnato	controllato	approvato
commissa	4201643	data	DICEMBRE 2006	disegnato: AAG	scala
disegno n.	39020	controllato: SBO	approvato: BAR		1:5.000
committente	COMUNE DI GALLARATE Provincia di Varese				tavola riA
oggetto	STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. Revisione generale luglio 2010				
titolo	Carta degli elementi idrografici e idraulici - Tav. 1				

STUDIO GEOTECNICO
DOTT. LUCIANO BARATTI
Via Sallustiana, 24
20136 - Milano
tel. 02/2624551
e-mail: studio@studiotec.it

NORD MILANO CONSULT
Societ  di Ingegneria
Via Belfiore, 15
20122 - Milano
tel. 02/1630702 - fax 02/1630713
e-mail: segreteria@nordmi.it

MWH S.p.A.
Centro Direzionale Milano 2
Piazza Cernaia
20090 - Segrate (MI)
tel. 02/10611 - fax 02/2060275
e-mail: mwh-italia@mwhglobal.com